


Суточный график электрических нагрузок за 20.12.2017

ОАО «Красфарма»

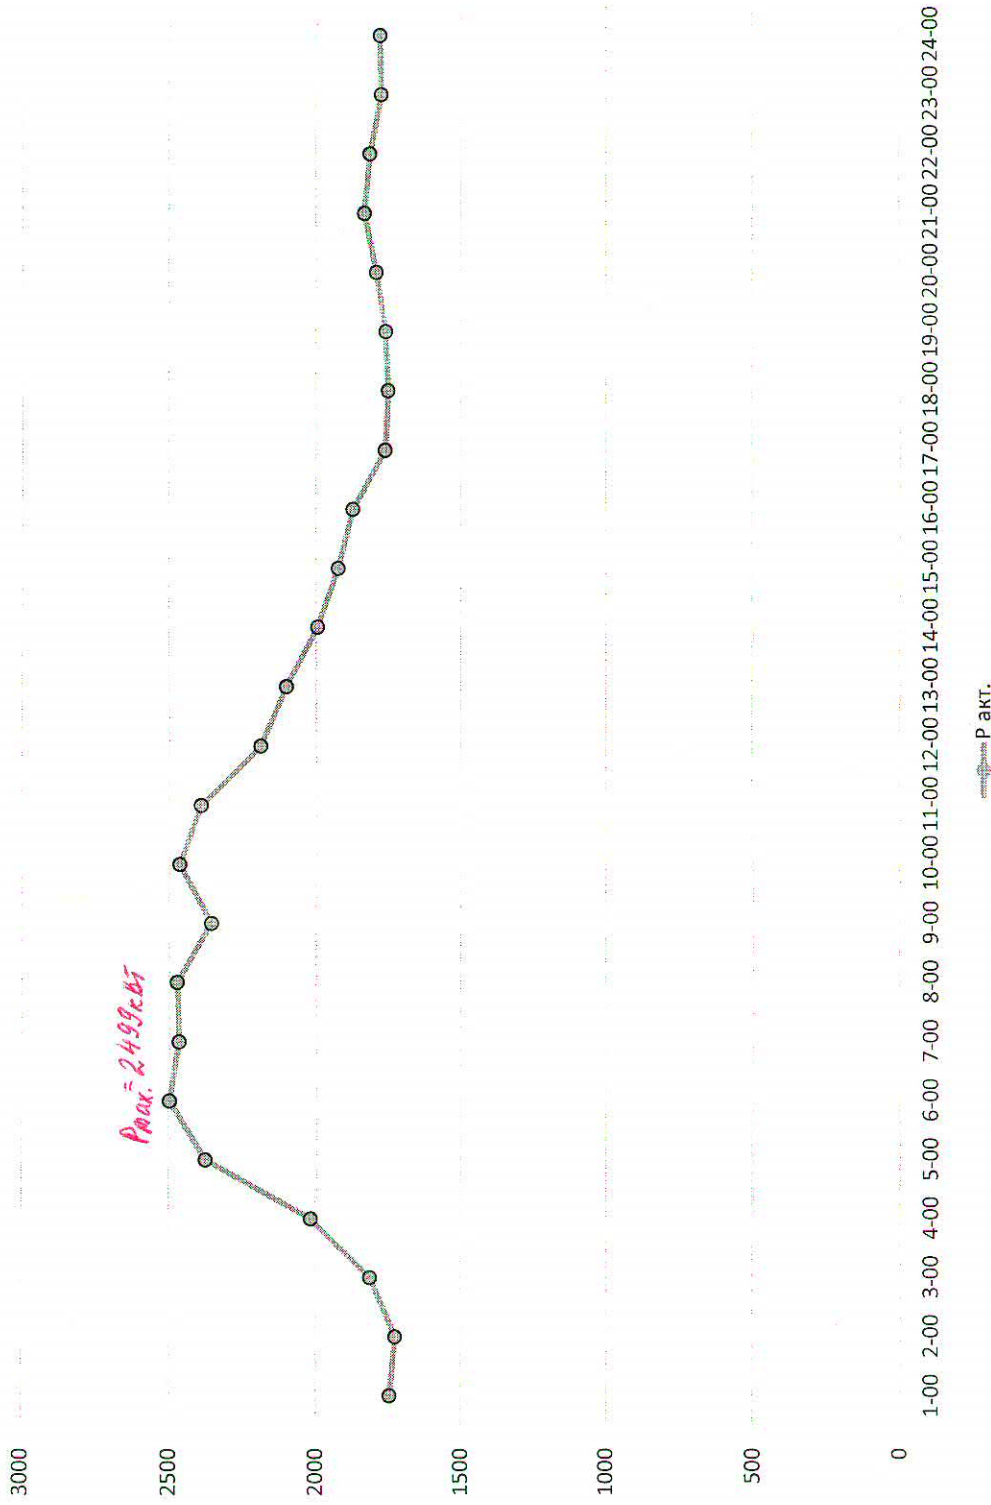

Заместитель генерального директора
по энергетике


В.Н. Павлов

Р акт.

Суточный график электрических нагрузок за 21.12.2017 по ОАО "Красфарма"

№ Типа объекта	Тип объекта	№ объекта	Наименование	№ группы	Наименование группы	Дата	Время	№ интервала	Значение	Статус	Количество измерений
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	5:00	5	1 747	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	6:00	6	1 727	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	7:00	7	1 814	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	8:00	8	2 018	Коррекция времени или неполный интервал	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	9:00	9	2 377	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	10:00	10	2 499	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	11:00	11	2 467	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	12:00	12	2 473	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	13:00	13	2 357	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	14:00	14	2 463	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	15:00	15	2 390	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	16:00	16	2 188	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	17:00	17	2 102	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	18:00	18	1 996	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	19:00	19	1 925	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	20:00	20	1 875	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	21:00	21	1 764	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	22:00	22	1 753	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	23:00	23	1 761	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	20.12.2017	24:00	24	1 793	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	21.12.2017	1:00	1	1 835	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	21.12.2017	2:00	2	1 816	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	21.12.2017	3:00	3	1 777	Нормально	44
5	Потребители	1032	Красфарма	2	Общий Актив	21.12.2017	4:00	4	1 782	Нормально	44

РСУм. = 48 698 кВт
 РСр. = 2 029 кВт
 Кзап. = 0,81

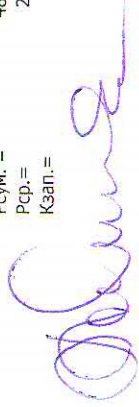

Заместитель генерального директора по энергетике

В.Н. Павлив