

**Суточный график
электрических нагрузок за 31.12.2022 по ПАО "Красфарма"**

№ Типа объекта	Тип объекта	Номер объекта	Наименование	№ группы	Наименование группы	Дата	Время	№ интервала	Значение	Статус	Количество измерений
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	5:00	5	2 650,56	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	6:00	6	2 652,48	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	7:00	7	2 636,16	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	8:00	8	2 744,88	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	9:00	9	2 967,84	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	10:00	10	2 960,88	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	11:00	11	2 884,80	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	12:00	12	2 744,16	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	13:00	13	2 634,24	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	14:00	14	2 641,44	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	15:00	15	2 526,48	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	16:00	16	2 485,92	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	17:00	17	2 469,84	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	18:00	18	2 277,12	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	19:00	19	2 222,16	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	20:00	20	2 208,00	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	21:00	21	2 208,00	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	22:00	22	2 159,52	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	23:00	23	2 148,48	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	30.12.2022	24:00	24	2 163,60	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	31.12.2022	1:00	1	2 111,28	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	31.12.2022	2:00	2	2 119,44	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	31.12.2022	3:00	3	2 083,92	Нормально	20
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	31.12.2022	4:00	4	2 091,12	Нормально	20

А суг.

58 792,32

Рер. =

2449,68

Кз.п.=

0,9299


Заместитель генерального директора
по энергетике



В.Н. Павлив

Суточный график электрических нагрузок за 31.12.2022

ПАО «Красфарма»

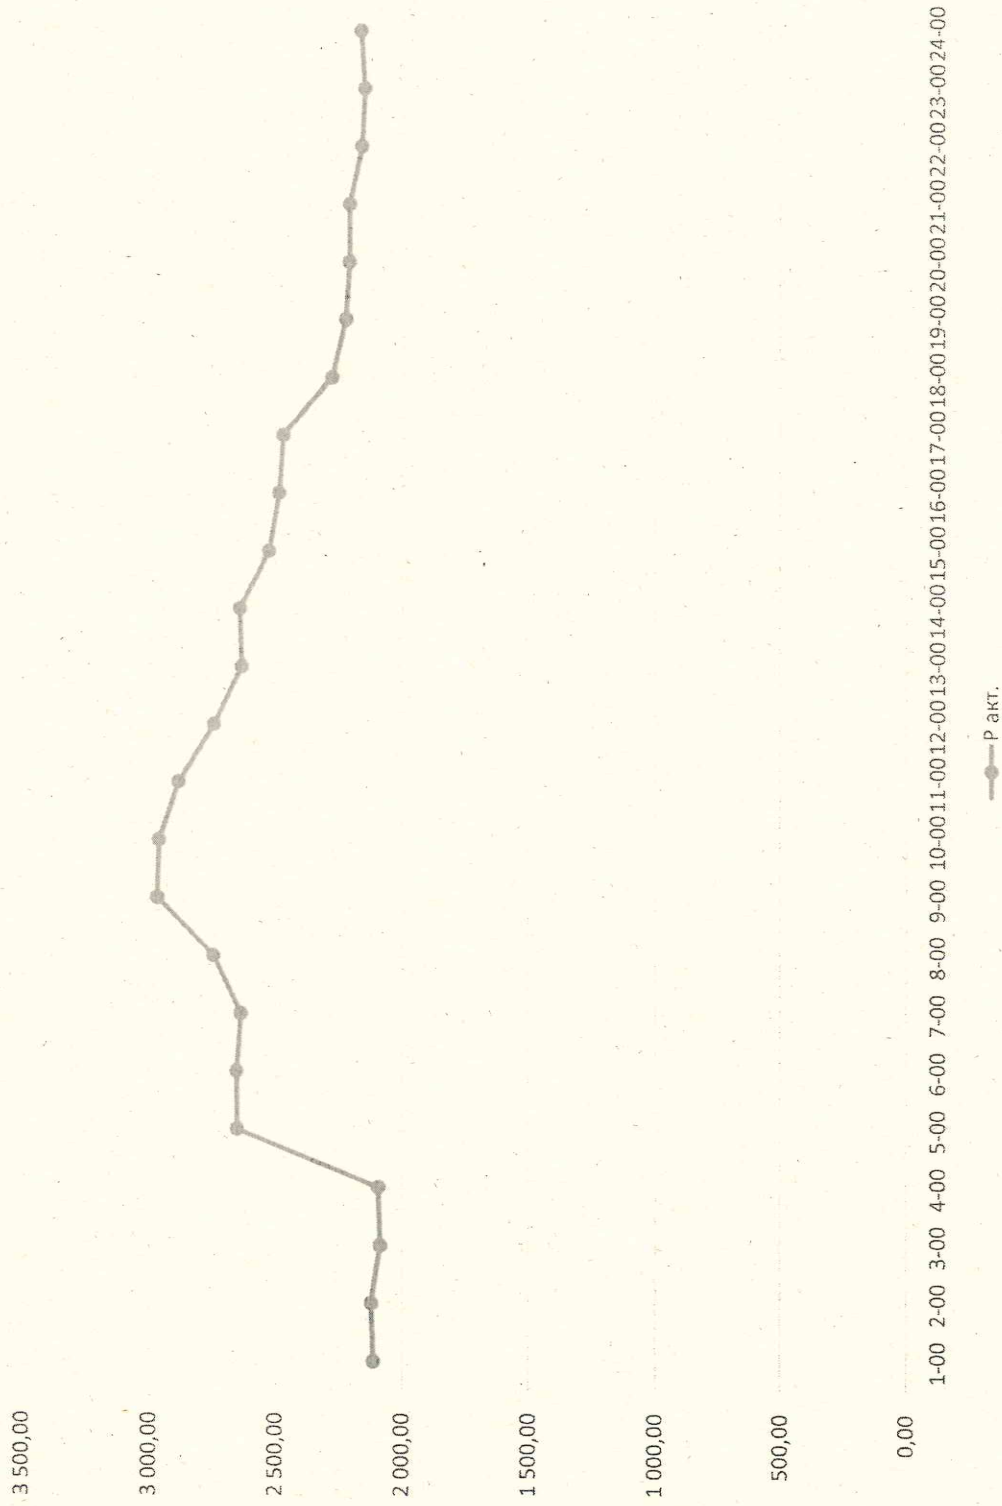

Заместитель генерального директора
по энергетике


В.Н. Павлов