


Суточный график электрических нагрузок за 21.12.2016

ОАО «Красфарма»

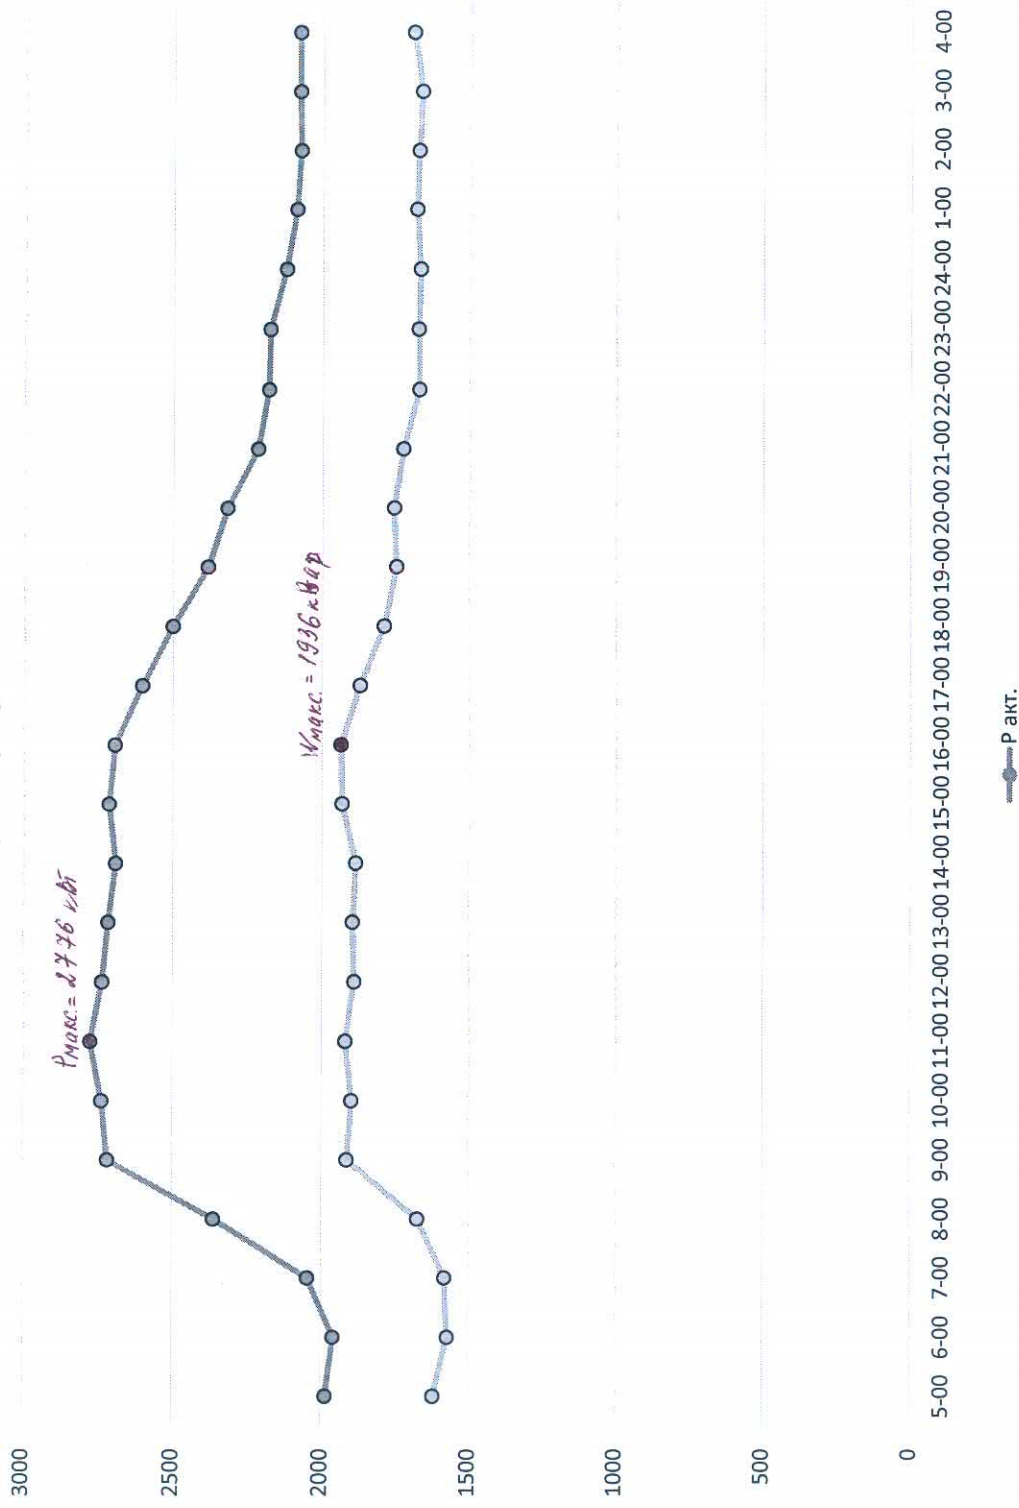

Заместитель генерального директора
по энергетике

В.Н. Павлов

Суточный график электрических нагрузок за 21.12.2016г. по ОАО "Красфарма"

№ Типа объекта	Тип объекта	Номер объекта	Наименование	№ группы	Наименование группы	Дата	Время	№ интервала	Значение Ракт., кВт	Статус	Количество измерений	Значение Wреакт., кВар
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	5:00	5	1 985,5200	Коррекция	20	1622,4
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	6:00	6	1 958,8800	Нормально	20	1573,2
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	7:00	7	2 045,2800	Нормально	20	1582,8
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	8:00	8	2 363,2800	Нормально	20	1675,2
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	9:00	9	2 718,7200	Нормально	20	1914
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	10:00	10	2 737,9200	Нормально	20	1899,6
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	11:00	11	2 776,3200	Нормально	20	1920
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	12:00	12	2 736,9600	Нормально	20	1891,2
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	13:00	13	2 717,5200	Нормально	20	1897,2
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	14:00	14	2 691,8400	Нормально	20	1886,4
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	15:00	15	2 713,6800	Нормально	20	1932
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	16:00	16	2 694,2400	Нормально	20	1936,8
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	17:00	17	2 603,2800	Нормально	20	1872
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	18:00	18	2 501,2800	Нормально	20	1791,6
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	19:00	19	2 384,8800	Нормально	20	1750,8
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	20:00	20	2 319,3600	Нормально	20	1758
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	21:00	21	2 218,5600	Нормально	20	1726,8
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	22:00	22	2 182,8000	Нормально	20	1674
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	23:00	23	2 178,4800	Нормально	20	1677,6
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	21.12.2016	24:00	24	2 122,8000	Нормально	20	1671,6
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	22.12.2016	1:00	1	2 088,0000	Нормально	20	1683,6
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	22.12.2016	2:00	2	2 075,0400	Нормально	20	1676,4
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	22.12.2016	3:00	3	2 078,1600	Коррекция	20	1666,8
5	Потребители	1032	Красфарма	1	Ввода	22.12.2016	4:00	4	2 079,1200	Нормально	20	1694,4
								Рсум.=	56 972		Wсум.=	42 374

Рср. = 2 374 кВт

Кзап. = 0,86

Заместитель генерального директора по энергетике

В.Н. Павлив